


Система управления кондиционером на базе SBR02

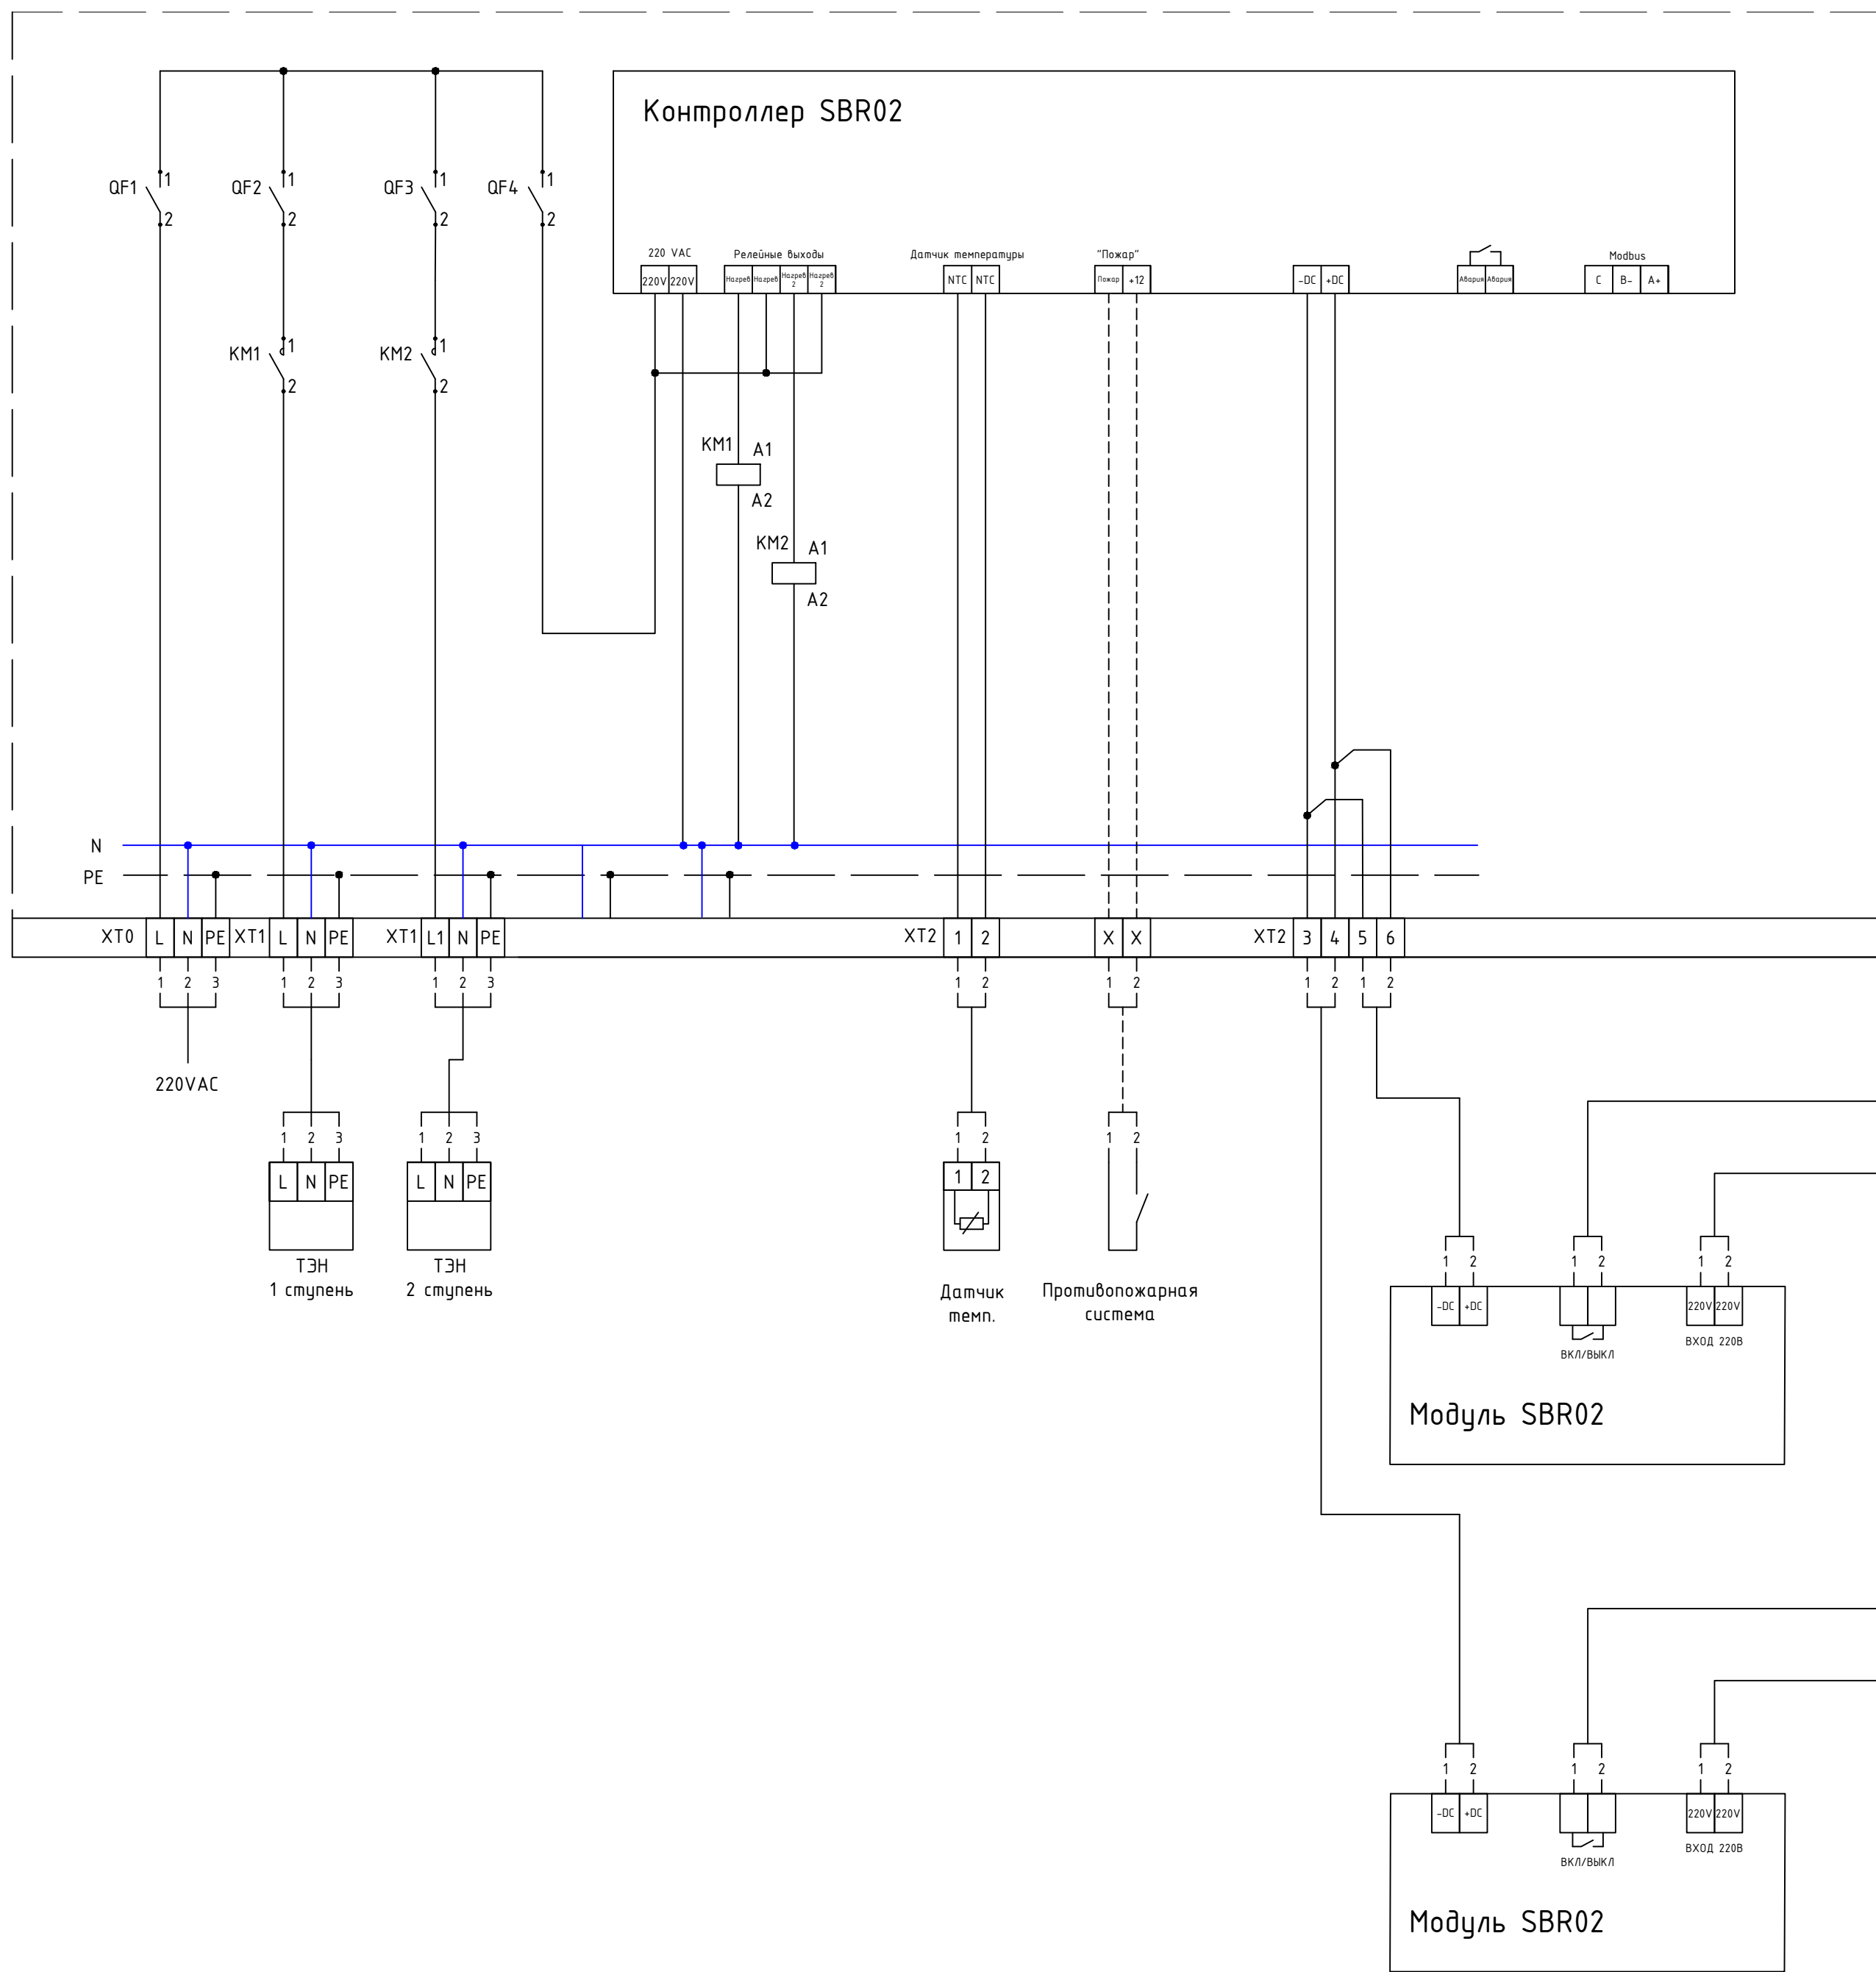


Примечание:

QF1...QF4 – выключатель автоматический однополюсный
KM1–KM2 – контактор однополюсный
XT0...2 – клеммы проходные

Коммутационное и защитное оборудование, сечение проводов и кабелей подбирается в соответствии с требованием "Правил Устройства Электроустановок".
Неверно подобранные оборудование и кабель могут привести к пожару.

Доверьте эту работу профессионалам.

Система управления кондиционером на базе SBR02

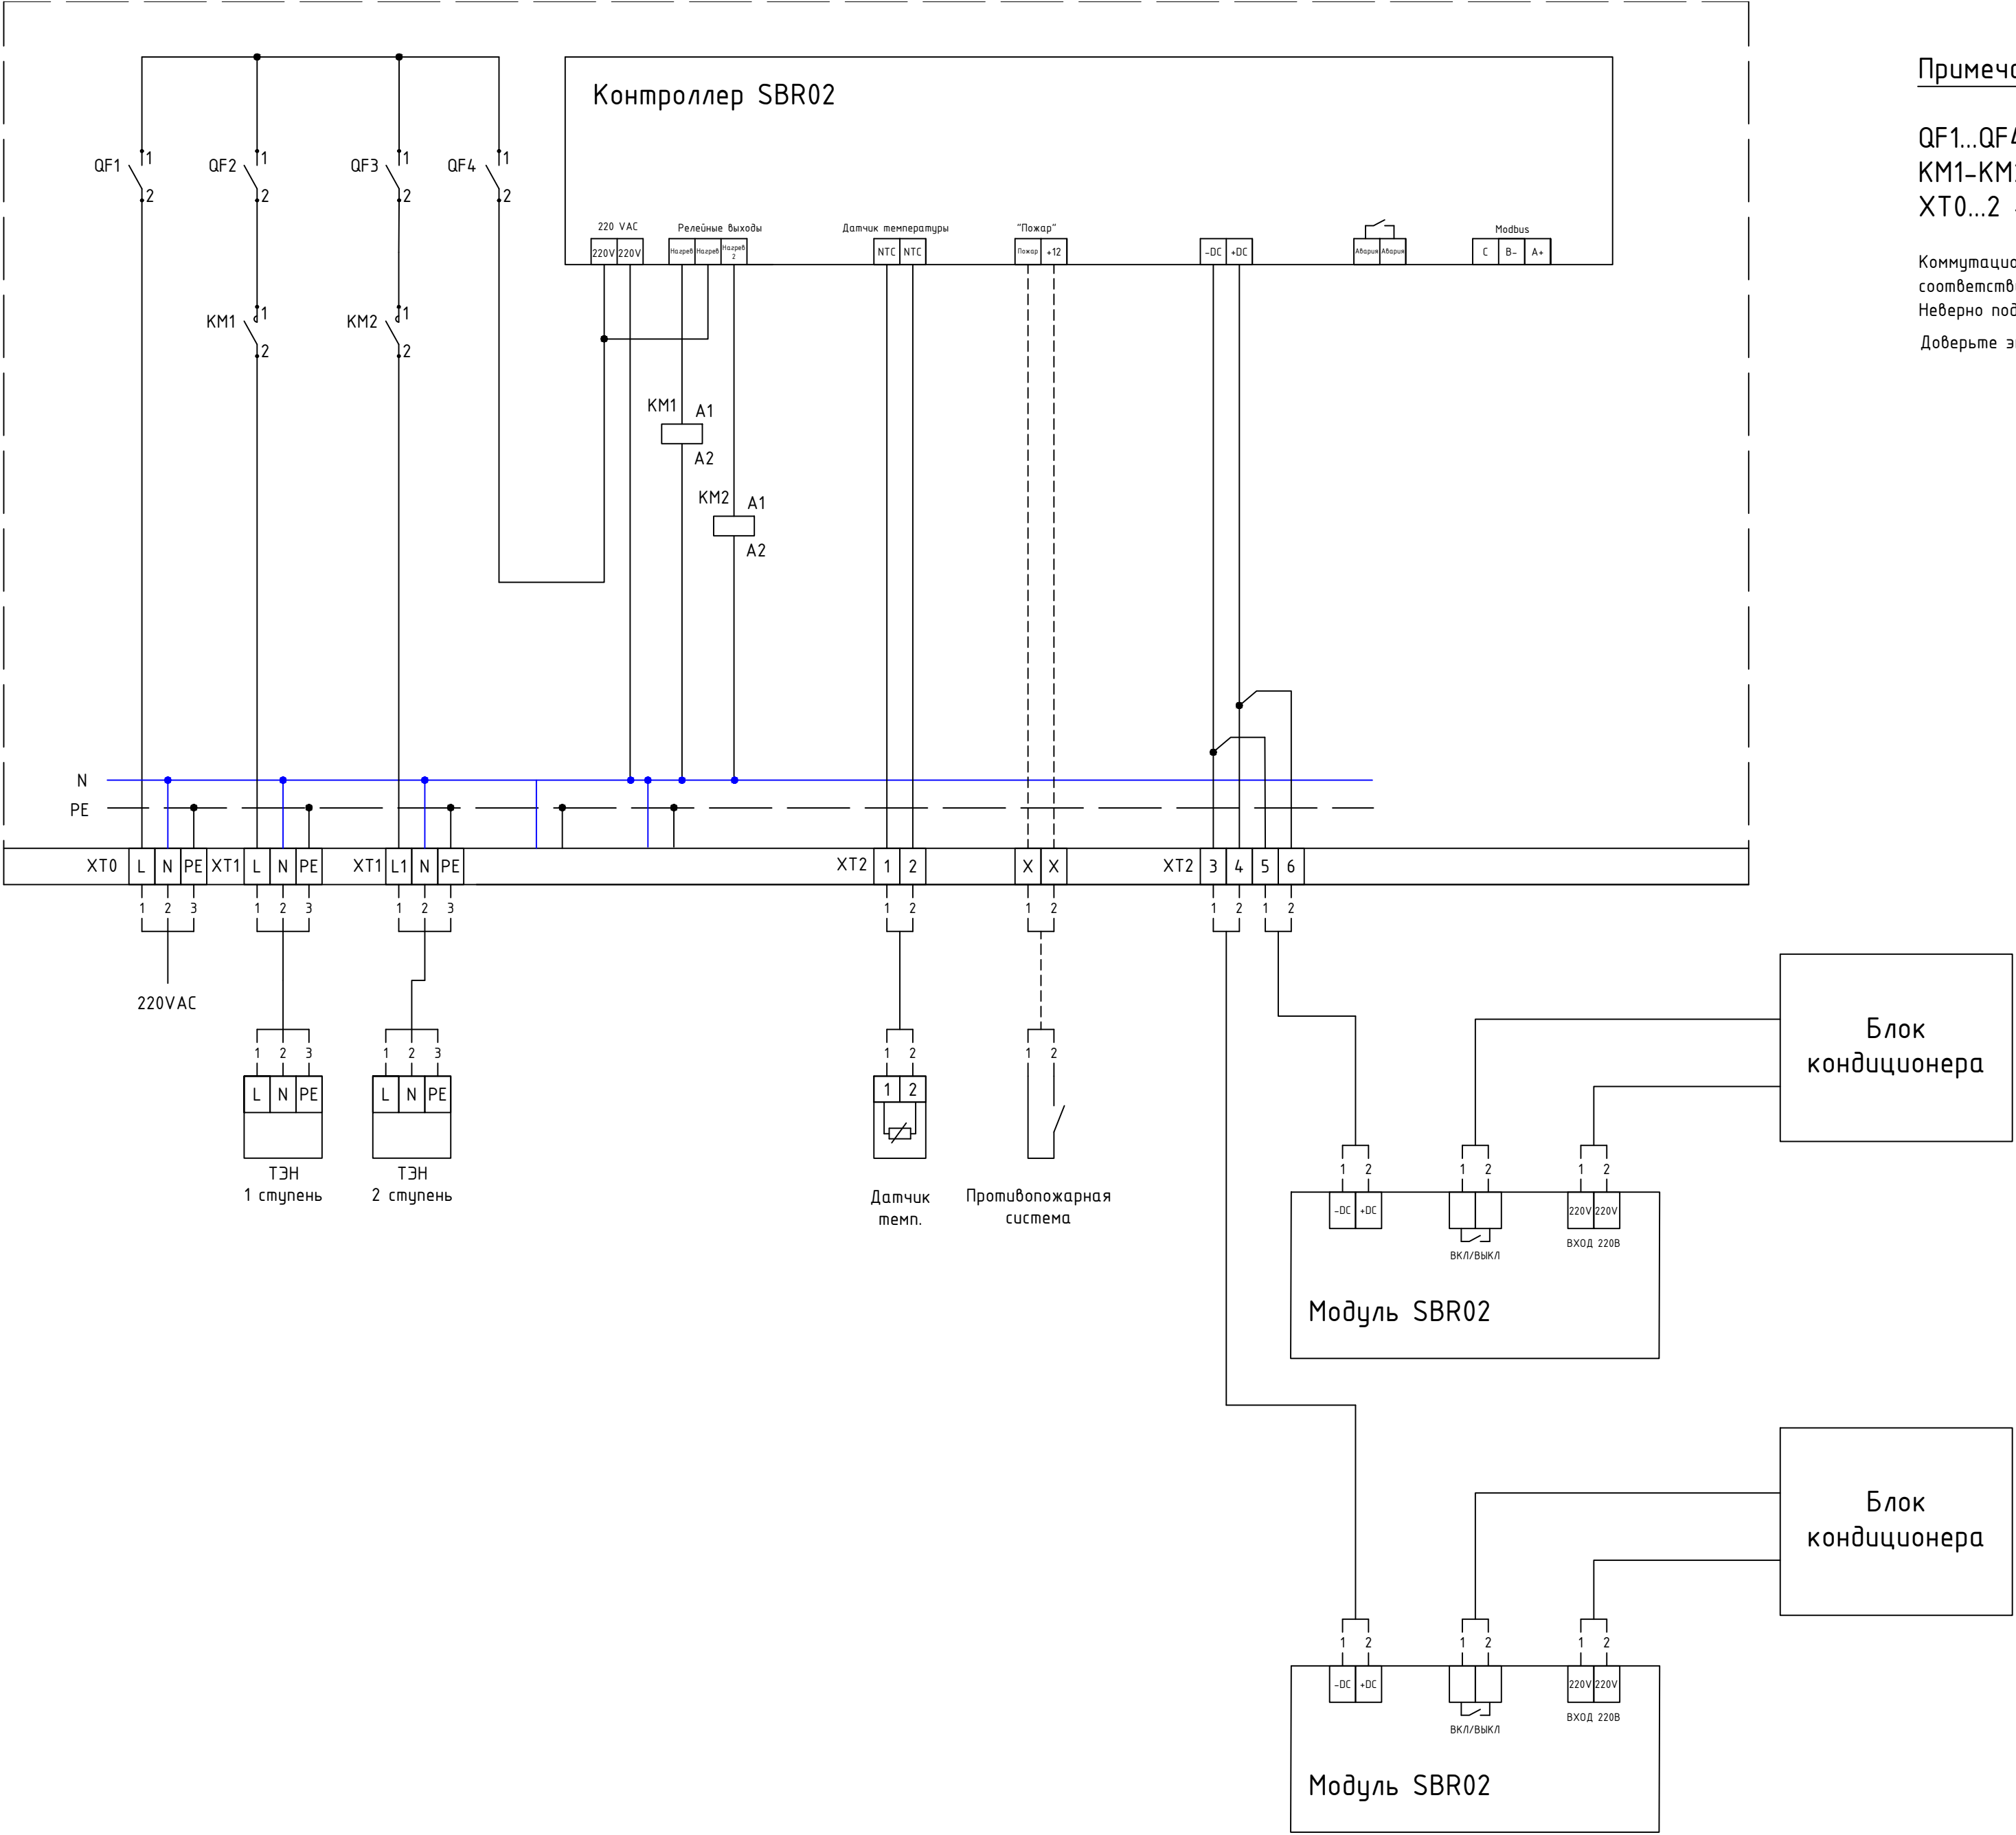

Примечание:

QF1...QF4 – выключатель автоматический однополюсный
KM1-KM2 – контактор однополюсный
XT0...2 – клеммы проходные

Коммутационное и защитное оборудование, сечение проводов и кабелей подбирается в соответствии с требованием "Правил Устройства Электроустановок".
Неверно подобранные оборудование и кабель могут привести к пожару.

Доверьте эту работу профессионалам.